


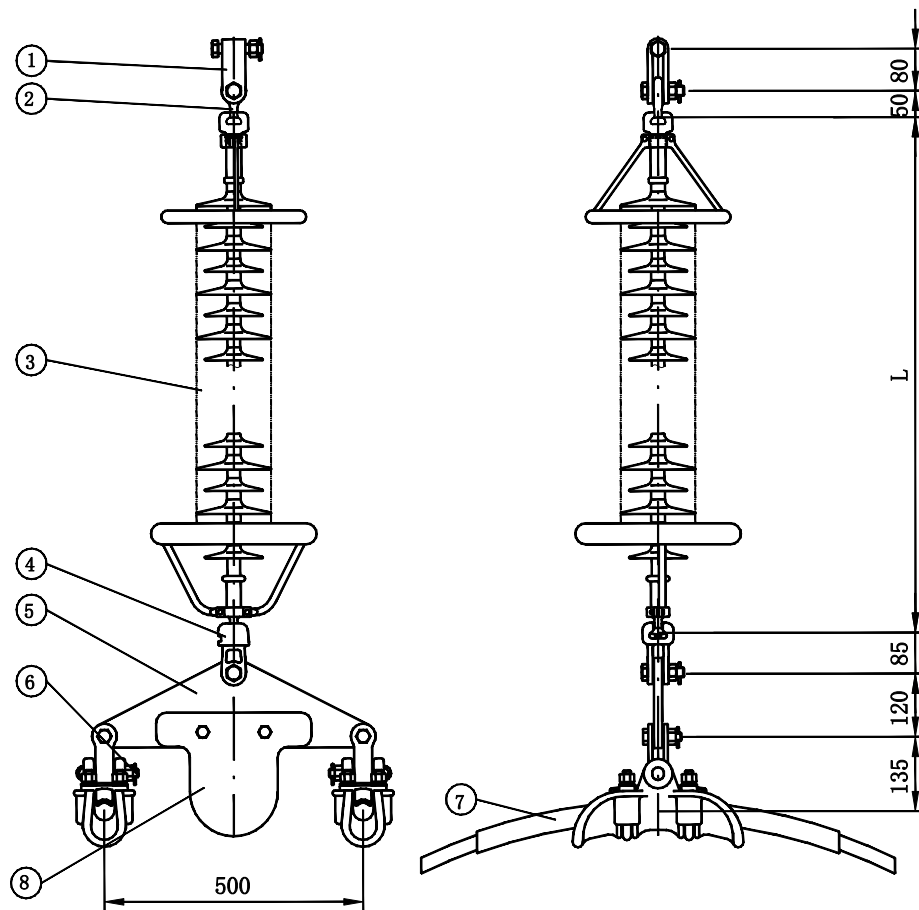

注意事项:

1. 金具零件出厂前和施工安装前必须成串试组装，保证金具零件间转动灵活、不碰不卡。
2. 本图对应国网通用设计金具串为：100kN复合绝缘子跳线串（3T-50-10H）。
3. 每串配置8片（4对）重锤片及相应长度的固定螺栓。
4. 总质量不包括重锤片。

附表

序号	适用导线标称截面	悬垂线夹			导线包箍物		跳线串	
		型号	单重(kg)	高度H1 (mm)	型号/规格	单重(kg)	总长度(mm)	总质量(kg)
1	630/45	XGA-6040	5.8	135	1*10		465+L	18.7+G
2	720/50	XGA-6046	6.2	135	1*10		465+L	20.5+G

组装零件表

编号	型 号	名 称	数 量	材 料	质 量 (kg)		备 注
					单件	总计	
1	UB-1080	挂板	1	Q235A	1.1	1.1	
2	QP-1050	球头挂环	1	65Mn	0.3	0.3	
3		100kN复合绝缘子					
4	WS-1085	碗头挂板	1	35	1.2	1.2	
5	L-10-120/600	联板	1	Q235A	5.5	5.5	
6		悬垂线夹	2	ZL102			见附表
7		铝包带		L3			见附表
8	FZC-10	重锤片(阳螺栓)	8	HT100	10.0	80.0	

 中国电建 POWERCHINA		中国电建集团江西省电力设计院有限公司 POWERCHINA JIANGXI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD.		兰州新区东金硅业项目终期330千伏 电力专线		工程	施工图	设计 阶段
批 准		设计/勘测		100kN复合绝缘子跳线串				
审 核		比 例						
校 核		日 期		图 号	SA15341S-D0201-011		版本	