


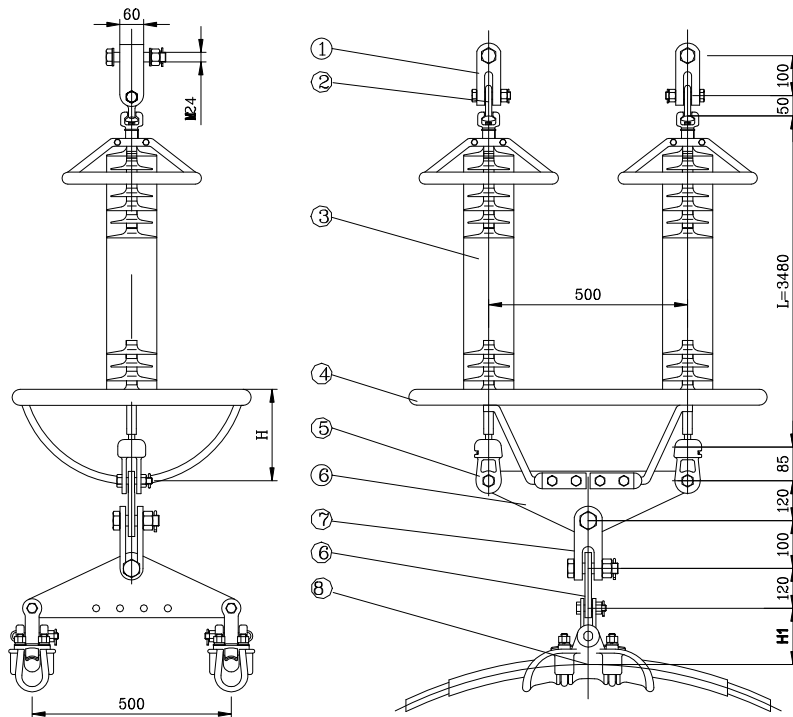

注意事项:

- 金具零件出厂前和施工安装前必须成串试组装，保证金具零件间转动灵活、不碰不卡。
- 合成绝缘子重量以招标参数为准，结构高度见卷册说明。
- 悬垂线夹处的导线包缠物选用原则见卷册说明。
- 预绞丝护线条应紧密地缠绕在导线上，其端部必须平整、光滑、不得散股。
- 本图对应国网通用设计金具串代号为：3XC2-5050-10H-01。
- 本图对应国网通用设计金具串名称为：100kN复合绝缘子双联双挂点I型悬垂串。
- 元件4均压环FJD-50/1100/H的高度H需与复合绝缘子厂家配合，元件4的均压环距复合绝缘子端部金具上表面距离80-100mm。

附表

序号	适用导线标称截面	悬垂线夹		高度H1 (mm)	导线包缠物		金具总重	对应杆塔明细表金具代号
		型号	单重(kg)		型号/规格	单重(kg)		
1	630/45	XGA-6054	9.5	150	FYH-630/45	5.32	65.54+G	DX-1

组装零件表

序号	型 号	名 称	数量	材 料	质量 (kg)		备 注
					单件	总计	
1	ZBS-10/21-100	ZBS挂板	2	35	3.8	7.6	
2	QP-1050	球头挂环	2	40	0.3	0.6	
3	FXBW-330/120-G	120kN复合绝缘子	2			G	
4	FJD-50/1100/H	均压环	1	1050A	3.3	3.3	
5	WS-1085	碗头挂板	2	35	1.2	2.4	
6	L-21J-120/500	联 板	2	35	9.3	18.6	
7	Z-21100	直角挂板	1	35	3.4	3.4	
8		悬垂线夹	2	ZL102			见附表

 中国电建 POWERCHINA		中国电建集团江西省电力设计院有限公司 POWERCHINA JIANGXI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD.		兰州新区东金硅业项目终期330千伏 电力专线		工程		施工图		设计 阶段			
批 准				设计/勘测				100kN盘形悬式绝缘子双联双挂点I悬垂串					
审 核				比 例									
校 核				日 期				图 号		SA15341S-D0201-008		版本	