


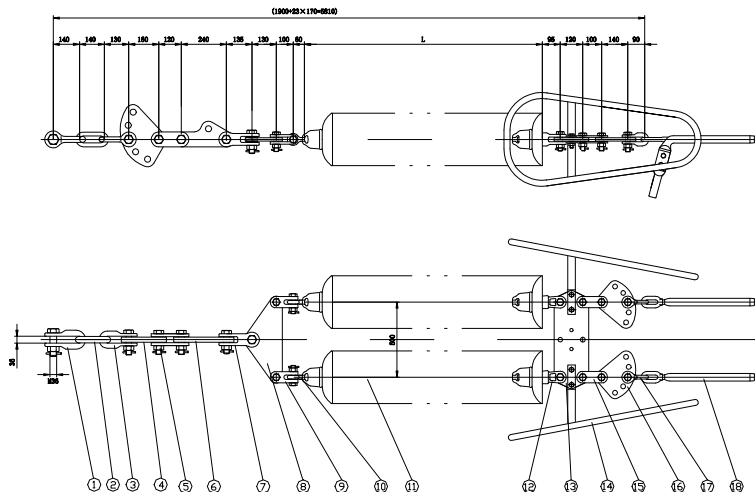

注意事项:


1. 金具零件出厂前和施工安装前必须成串试组装，保证金具零件间转动灵活、不碰不卡。
2. 为保证耐张串两联绝缘子水平地面布置(相对于地面)，根据门型挂点方向可取消元件2(PH延长环)，元件2(PH延长环)取消时，元件1与元件3直接相连。
3. 根据十八项反措6.3.1.6耐张绝缘子串倒挂时，耐张线夹应采用填充电力脂等防冻胀措施，并在线夹尾部打渗水孔。
4. 耐张串倒挂时，将元件9、10、11、12整体反转。倒挂位置详见卷册说明。
5. 元件18(耐张线夹)在批量生产前必须与元件17(U型挂环)进行试组装。
6. 金具厂家需注意校核与绝缘子联接的碗头挂板长度。

组装零件表

编号	型 号	名 称	数量	材料	质量(kg)		备 注
					单件	总计	
1	U-42140	U型挂环	1	35	4.5	4.5	
2	PH-32140	PH延长环	1	35	2.0	2.0	
3	UK-32130	U型挂环	1	35	3.4	3.4	
4	DB-32120-200	调整板	1	35	11.9	11.9	
5	P-32120	平行挂板	1	35	4.4	4.4	
6	PQ-32240	牵引板	1	35	7.3	7.3	
7	Z-32135	直角挂板	1	35	8.0	8.0	
8	L-32J-130500	联板	1	35	11.0	11.0	
9	Z-16100	直角挂板	2	35	2.9	5.8	
10	QP-1660	球头挂环	2	65Mn	0.5	1.0	
11	U160BP/155D	160kN污闪型绝缘子	2*26			G	
12	WS-1695	碗头挂板	2	35	2.6	5.2	
13	LF-42J-120/500	联板	1	35	15.6	15.6	
14	PJPB-50/1050/360/150	均压屏蔽环	2	1050A	5.2	10.4	
15	P-16100	平行挂板	2	35	2.7	5.4	
16	DB-16110-170	调整板	2	35	4.1	8.2	
17	UK-1690	U型挂环	2	35	1.5	3.0	
18	NY-630/45A	耐张线夹	2	6063A35	7.1	14.2	

附表1

序号	绝缘子联间距 L (mm)	耐张线夹			金具总重
		型号	单重(kg)	总重(kg)	
1	500	NY-630Q45A	7.1	14.2	121.3+G



直跳引流板方向示意图

 中国电建 POWERCHINA		中国电建集团江西省电力设计院有限公司 POWERCHINA JIANGXI ELECTRIC POWER ENGINEERING CO., LTD.		兰州新区东金硅业项目终期330千伏电力专线		工程	施工图	设计阶段
批 准		设计/勘测		160kN盘形悬式绝缘子双联单挂点耐张串				
审 核		比 例						
校 核		日 期		图 号	SA15341S-D0201-010		版本	